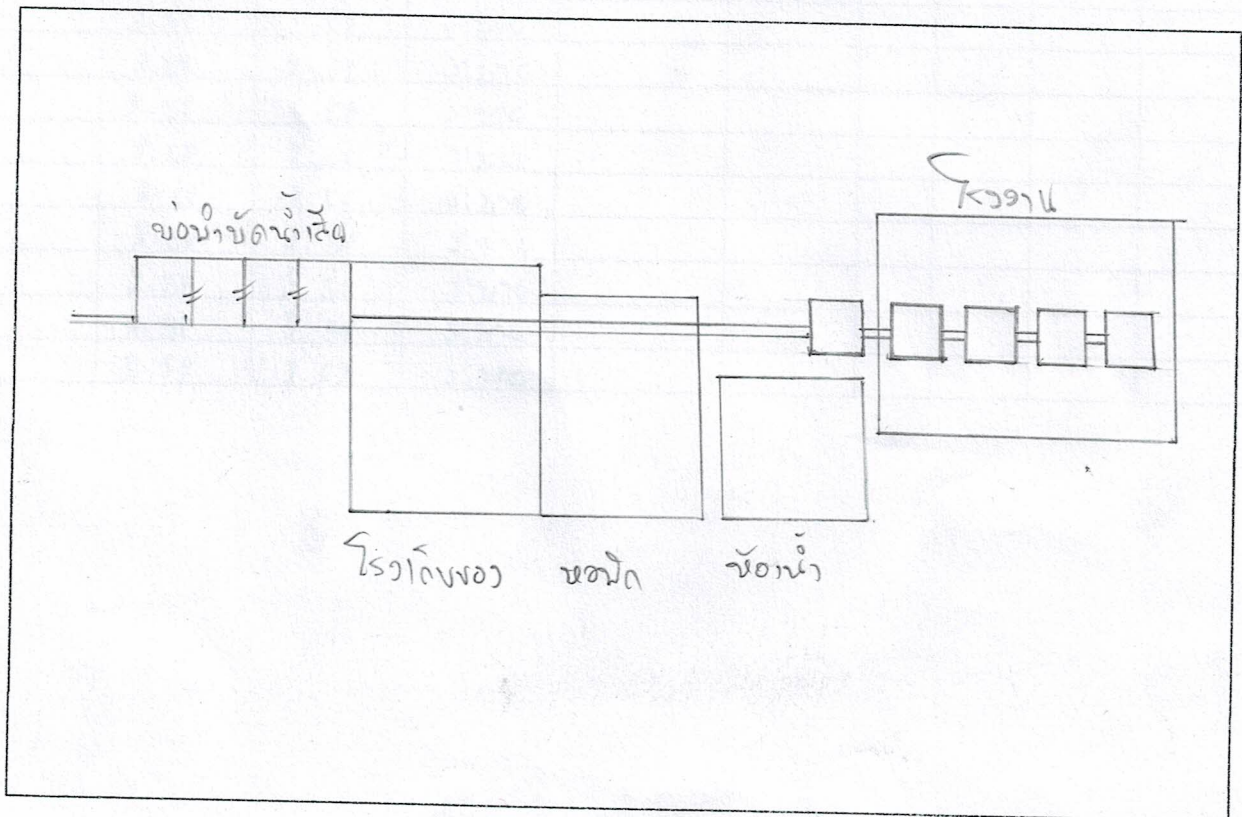


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 12/1 หมู่ที่ ๑ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล ตำบลง เขต/อำเภอ คลองเตย
จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ ๐๘๐-1๐1๘1๘1 โทรสาร มี
นาง ชัยมงคล นนทบุรี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงงานอาหารปิ้งย่างใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมุดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


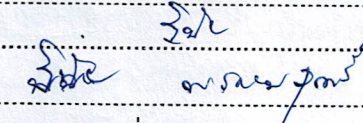
สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1-12-62		2.52	2.52	5:274								ผิดปกติ			ผ.อ.พิทักษ์
2-12-62		2.52	2.52	5:274								ปกติ			ผ.
3-12-62		2.52	2.52	5:274								ปกติ			ผ.
4-12-62		2.52	2.52	5:274								ปกติ			ผ.
5-12-62		2.52	2.52	5:274								ปกติ			ผ.
6-12-62		2.52	2.52	5:274								ปกติ			ผ.
7-12-62		2.52	2.52	5:274								ปกติ			ผ.
8-12-62		2.52	2.52	5:274								ปกติ			ผ.
9-12-62		2.52	2.52	5:274								ปกติ			ผ.
10-12-62		2.52	2.52	5:274								ปกติ			ผ.
11-12-62		2.52	2.52	5:274								ปกติ			ผ.
12-12-62		2.52	2.52	5:274								ปกติ			ผ.
13-12-62		2.52	2.52	5:274								ปกติ			ผ.
14-12-62		2.52	2.52	5:274								ปกติ			ผ.
15-12-62		2.52	2.52	5:274								ปกติ			ผ.
16-12-62		2.52	2.52	5:274								ปกติ			ผ.

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17-12-62		2.52	2.52	5:24								ปกติ			นายจักร
18-12-62		2.52	2.52	5:24								ปกติ			พ.
19-12-62		2.52	2.52	5:24								ปกติ			พ.
20-12-62		2.52	2.52	5:24								ปกติ			พ.
21-12-62		2.52	2.52	5:24								ปกติ			พ.
22-12-62		2.52	2.52	5:24								ปกติ			พ.
23-12-62		2.52	2.52	5:24								ปกติ			พ.
24-12-62		2.52	2.52	5:24								ปกติ			พ.
25-12-62		2.52	2.52	5:24								ปกติ			พ.
26-12-62		2.52	2.52	5:24								ปกติ			พ.
27-12-62		2.52	2.52	5:24								ปกติ			พ.
28-12-62		2.52	2.52	5:24								ปกติ			พ.
29-12-62		2.52	2.52	5:24								ปกติ			พ.
30-12-62		2.52	2.52	5:24								ปกติ			พ.
31-12-62		2.52	2.52	5:24								ปกติ			พ.

- 13
- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรณีนที่กสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
*  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
()
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย