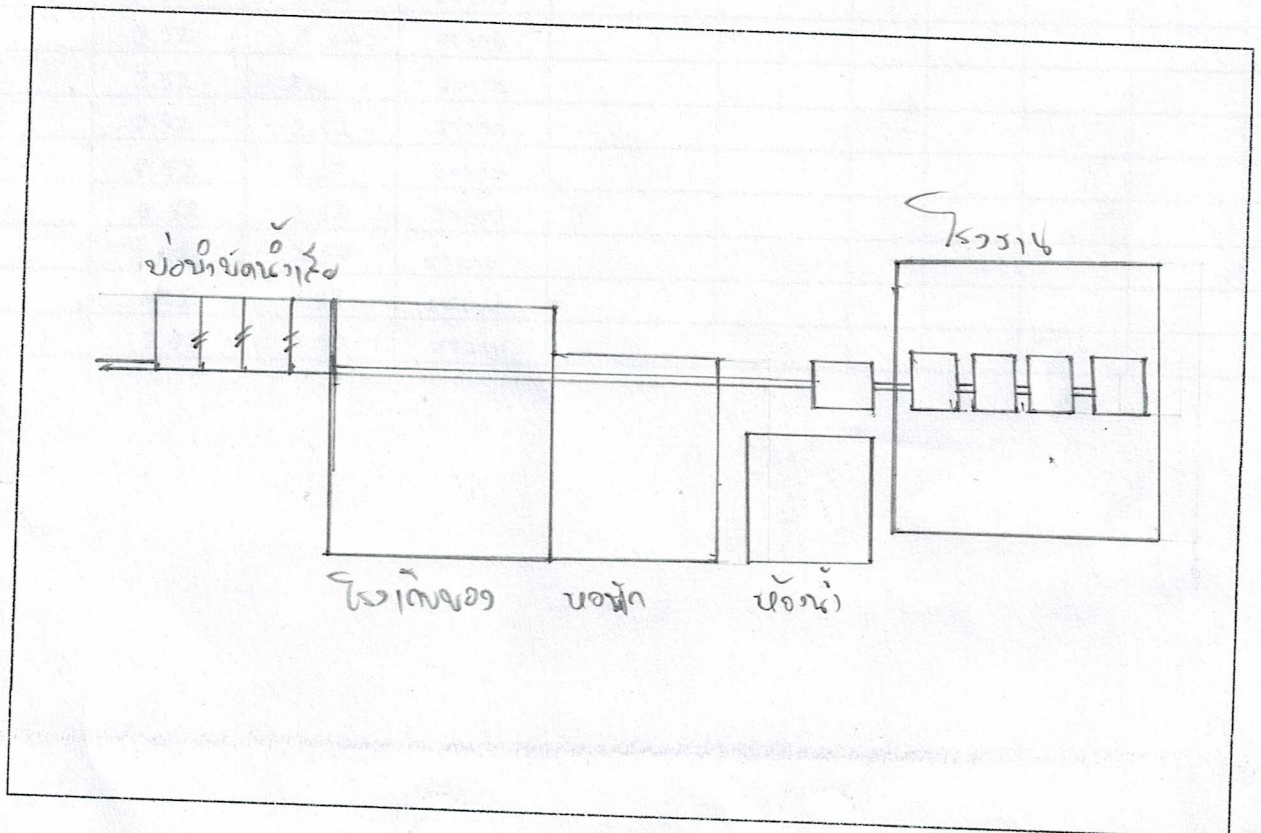


แบบบันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 12/1 หมู่ที่ 3 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล ทพว. เขต/อำเภอ ทุ่งใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 080-1018181 โทรสาร - มี
นายธรรณวัช นวโพธิ์ศรี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงงานแปรรูปยางพารา ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ


วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1ธ.ค.๖3		2.52	2.52	ระบาย								ปกติ				(สงวน)
2ธ.ค.๖3		2.52	2.52	ระบาย								ปกติ				(สงวน)
3ธ.ค.๖3		2.52	2.52	ระบาย								ปกติ				(สงวน)
4ธ.ค.๖3		2.52	2.52	ระบาย								ปกติ				(สงวน)
5ธ.ค.๖3		2.52	2.52	ระบาย								ปกติ				(สงวน)
6ธ.ค.๖3		2.52	2.52	ระบาย								ปกติ				(สงวน)
7ธ.ค.๖3		2.52	2.52	ระบาย								ปกติ				(สงวน)
8ธ.ค.๖3		2.52	2.52	ระบาย								ปกติ				(สงวน)
9ธ.ค.๖3		2.52	2.52	ระบาย								ปกติ				(สงวน)
10ธ.ค.๖3		2.52	2.52	ระบาย								ปกติ				(สงวน)
11ธ.ค.๖3		2.52	2.52	ระบาย								ปกติ				(สงวน)
12ธ.ค.๖3		2.52	2.52	ระบาย								ปกติ				(สงวน)
13ธ.ค.๖3		2.52	2.52	ระบาย								ปกติ				(สงวน)
14ธ.ค.๖3		2.52	2.52	ระบาย								ปกติ				(สงวน)
15ธ.ค.๖3		2.52	2.52	ระบาย								ปกติ				(สงวน)
16ธ.ค.๖3		2.52	2.52	ระบาย								ปกติ				(สงวน)

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
		2.52	2.52	ระบบ								ปกติ				เจนจิรา
17ม.ค.63		2.52	2.52	ระบบ								ปกติ				เจนจิรา
18ม.ค.63		2.52	2.52	ระบบ								ปกติ				เจนจิรา
19ม.ค.63		2.52	2.52	ระบบ								ปกติ				เจนจิรา
20ม.ค.63		2.52	2.52	ระบบ								ปกติ				เจนจิรา
21ม.ค.63		2.52	2.52	ระบบ								ปกติ				เจนจิรา
22ม.ค.63		2.52	2.52	ระบบ								ปกติ				เจนจิรา
23ม.ค.63		2.52	2.52	ระบบ								ปกติ				เจนจิรา
24ม.ค.63		2.52	2.52	ระบบ								ปกติ				เจนจิรา
25ม.ค.63		2.52	2.52	ระบบ								ปกติ				เจนจิรา
26ม.ค.63		2.52	2.52	ระบบ								ปกติ				เจนจิรา
27ม.ค.63		2.52	2.52	ระบบ								ปกติ				เจนจิรา
28ม.ค.63		2.52	2.52	ระบบ								ปกติ				เจนจิรา
29ม.ค.63		2.52	2.52	ระบบ								ปกติ				เจนจิรา
30ม.ค.63		2.52	2.52	ระบบ								ปกติ				เจนจิรา
31ม.ค.63		2.52	2.52	ระบบ								ปกติ				เจนจิรา


- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

*  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย